


# Spezielle Bestimmungen des EWR

Anhang zu den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) - WV-CH2021  
Technische Änderungen jederzeit vorbehalten Version vom **01.08.2024**

## Anhang 2 (Blatt 1/2)

### Schema für den Anschluss von zu sperrendem Endverbraucher

Die Sperrung erfolgt über einen Schütz (Schliesser) im Hauptstromkreis.

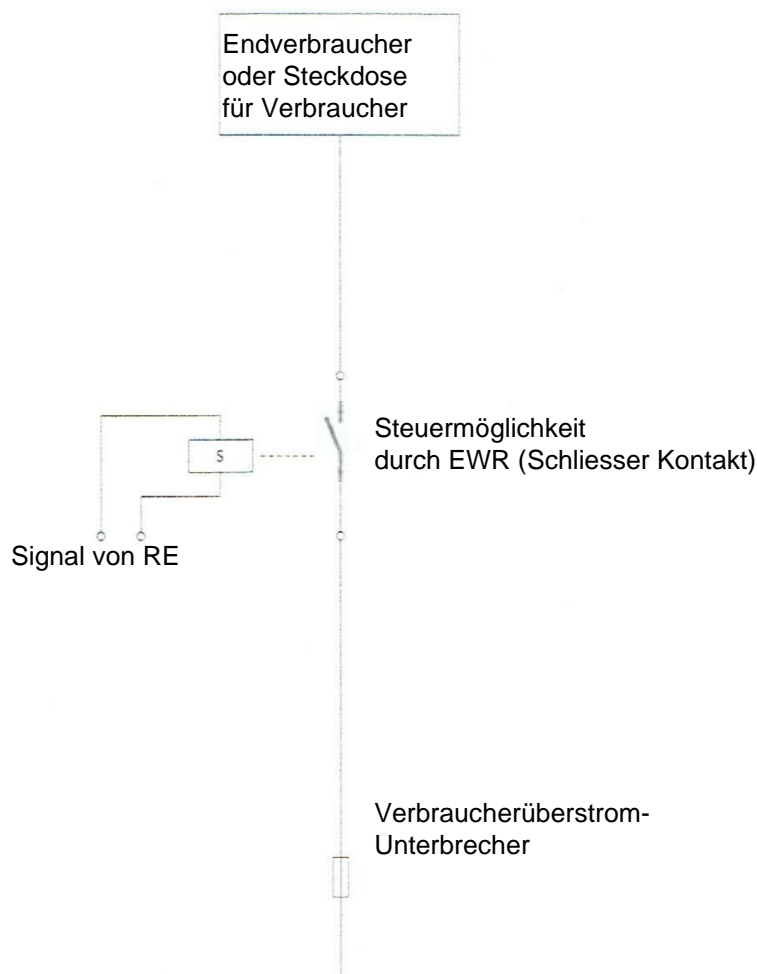

Zu sperrende Endverbraucher mit Schliesser-Kontakten sind z.B.:

- Boiler, Warmwasser Zusatzheizungen
- Wärmepumpen Notheizungen
- Elektrospeicherheizung, Direktheizer


# Spezielle Bestimmungen des EWR

Anhang zu den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) - WV-CH2021  
Technische Änderungen jederzeit vorbehalten Version vom **01.08.2024**

## Anhang 2 (Blatt 2/2)

### Schema für den Anschluss von zu sperrendem Endverbraucher

Die Sperrung erfolgt über einen Eingang bei dem Endverbraucher.

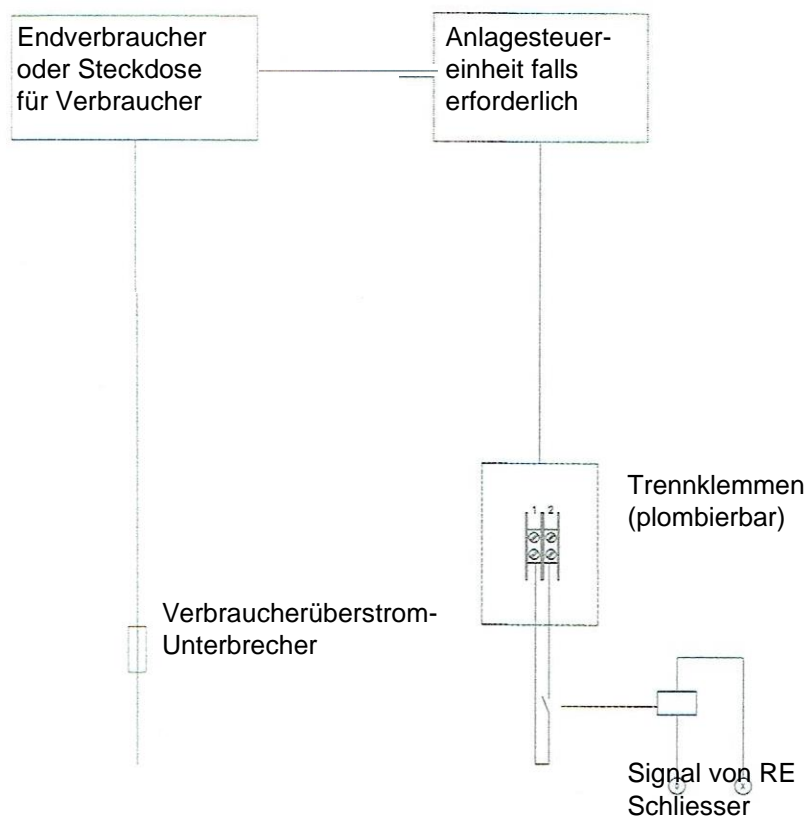

Zu sperrende Endverbraucher mit Hilfs-Kontakten sind z.B.:

- Wärmepumpen
- Zusatzheizungen von Wärmepumpen