

Spezielle Bestimmungen des EWR


Anhang zu den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) - WV-CH2021
Technische Änderungen jederzeit vorbehalten Version vom **01.08.2024**

Anhang 3 (Blatt 1/2)

Schema für den Anschluss von Energieerzeugungsanlagen (EEA) von 3 bis 10 kVA

Sperrung über Binäreingang

Die Sperrung erfolgt über einen Binäreingang bei der EEA.

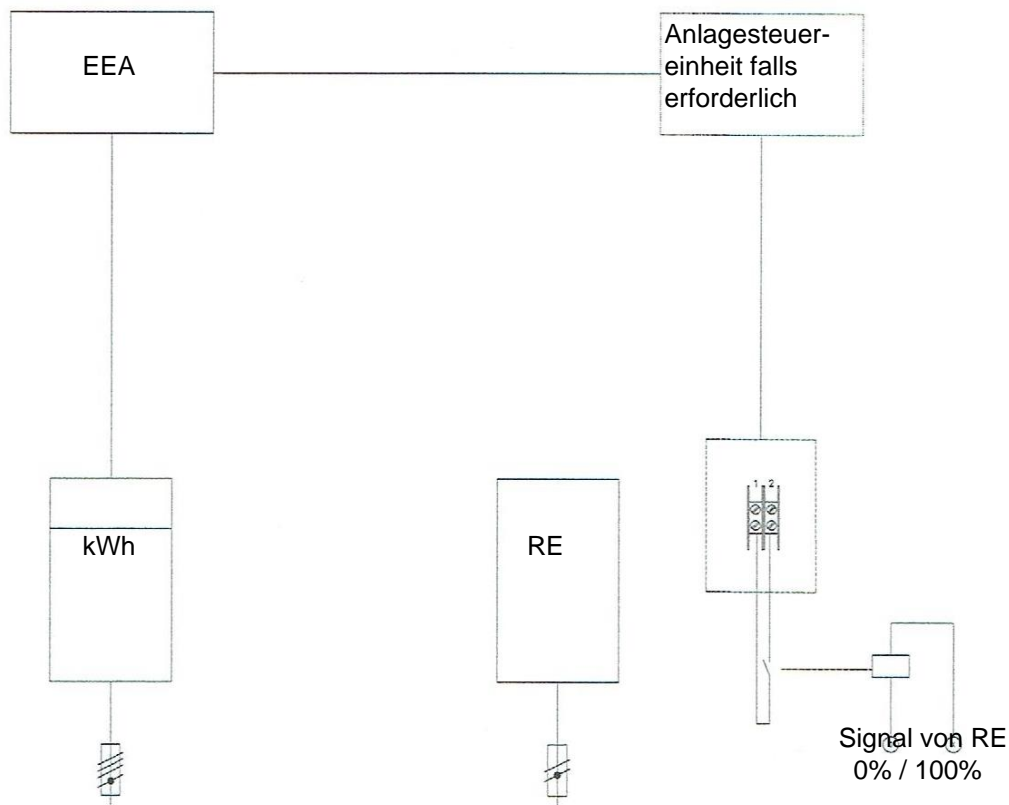

Der potentialfreie Kontakt (Binäreingang) muss für die Wirkleistungsbegrenzung vorhanden und gemäss Schema verdrahtet sein.

- Binäreingang: 0% der Nennleistung
- Ist der Binäreingang offen, entspricht dies 100% der Nennleistung

Spezielle Bestimmungen des EWR

Anhang zu den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) - WV-CH2021
Technische Änderungen jederzeit vorbehalten Version vom **01.08.2024**

Anhang 3 (Blatt 2/2)

Schema für den Anschluss von Energieerzeugungsanlagen (EEA) von 3 bis 10 kVA

Sperrung direkt

Die Sperrung erfolgt über einen Schütz im Hauptstromkreis.

