

# Spezielle Bestimmungen des EWR


Anhang zu den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) - WV-CH2021  
Technische Änderungen jederzeit vorbehalten Version vom **01.05.2025**

## Anhang 3

### Schema für den Anschluss von Energieerzeugungsanlagen (EEA) von 3 bis 30 kVA

#### Sperrung über Binäreingang

Die Sperrung erfolgt über einen Binäreingang bei der EEA.

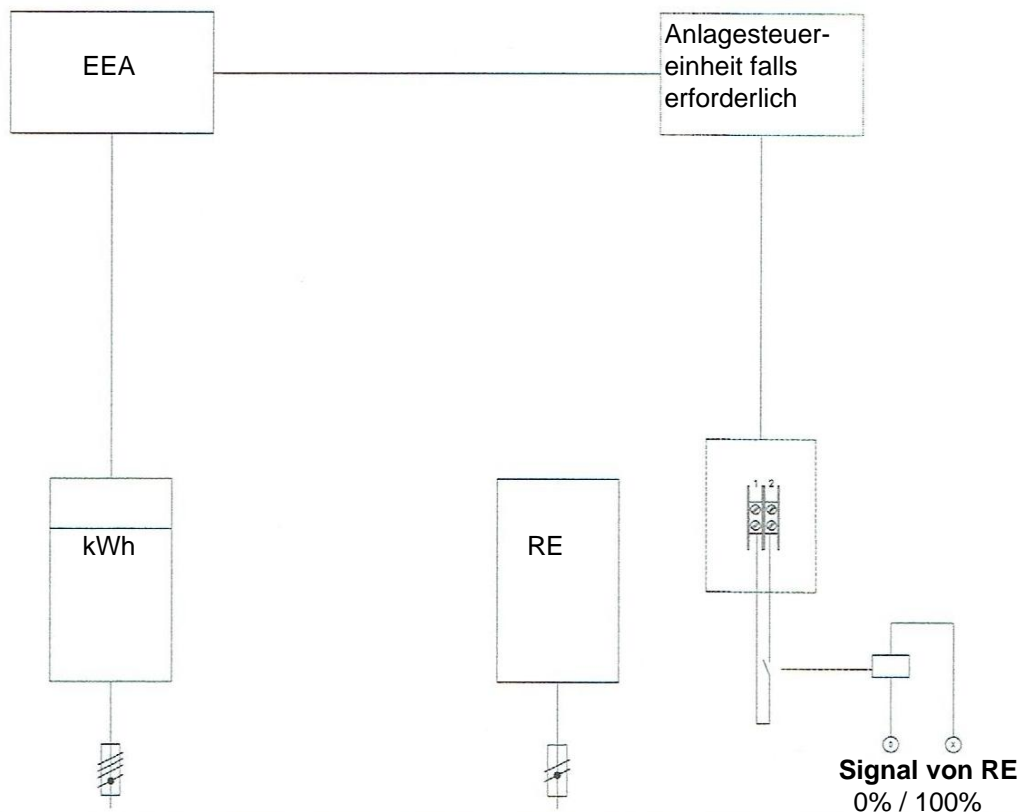

Der potentialfreie Kontakt (Binäreingang) muss für die Wirkleistungsbegrenzung vorhanden und gemäss Schema verdrahtet sein.

- Binäreingang: 0% der Nennleistung
- Ist der Binäreingang offen, entspricht dies 100% der Nennleistung

Sind keine entsprechender Binäreingänge vorhanden kann eine Direktspernung eingebaut werden und es muss mit dem Verteilnetzbetreiber Kontakt aufgenommen werden.